Relação de Áreas

Área Pvto Subsolo (Ampliação)	:	269,80 m²
Área Pvto Térreo (Regularizado)	:	764,11 m²
Área Total Construída	**:**	**1.033,91 m²**

OBSERVAÇÃO 1:
A edificação deverá possuir e atender a exigência de "Plano de Emergência", conforme prescreve a IN 01 e IN 31.

OBSERVAÇÃO 2:
A edificação deverá atender a exigência de "Brigadista de Incêndio", conforme prescreve a IN 01 e IN 28.

OBSERVAÇÃO 3:
A edificação deverá possuir dispositivos de proteção e realização de testes de funcionamento com disjuntores para os Sistemas de Iluminação de Emergência e Sinalização de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados no Quadro Geral de Disjuntores da edificação com sua respectiva identificação. *"Caso não seja possível a instalação devido ao fato de ser edificação existente, poderá ser utilizado e/ou interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminação geral da edificação".*

OBSERVAÇÃO 4:
A edificação deverá atender as exigências das "Instalações Elétricas de Baixa Tensão", conforme prescreve a IN 01 e IN 19, *"não foi previsto o item de instalações elétricas devido ao fato de ser edificação existente mas na vistoria será apresentado a ART/RRT de manutenção ou inspeção das instalações elétricas, conforme item 8 da NBR 5410."*

OBSERVAÇÃO 5:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.

Placa de Lotação Máxima

Escala 1 : 10

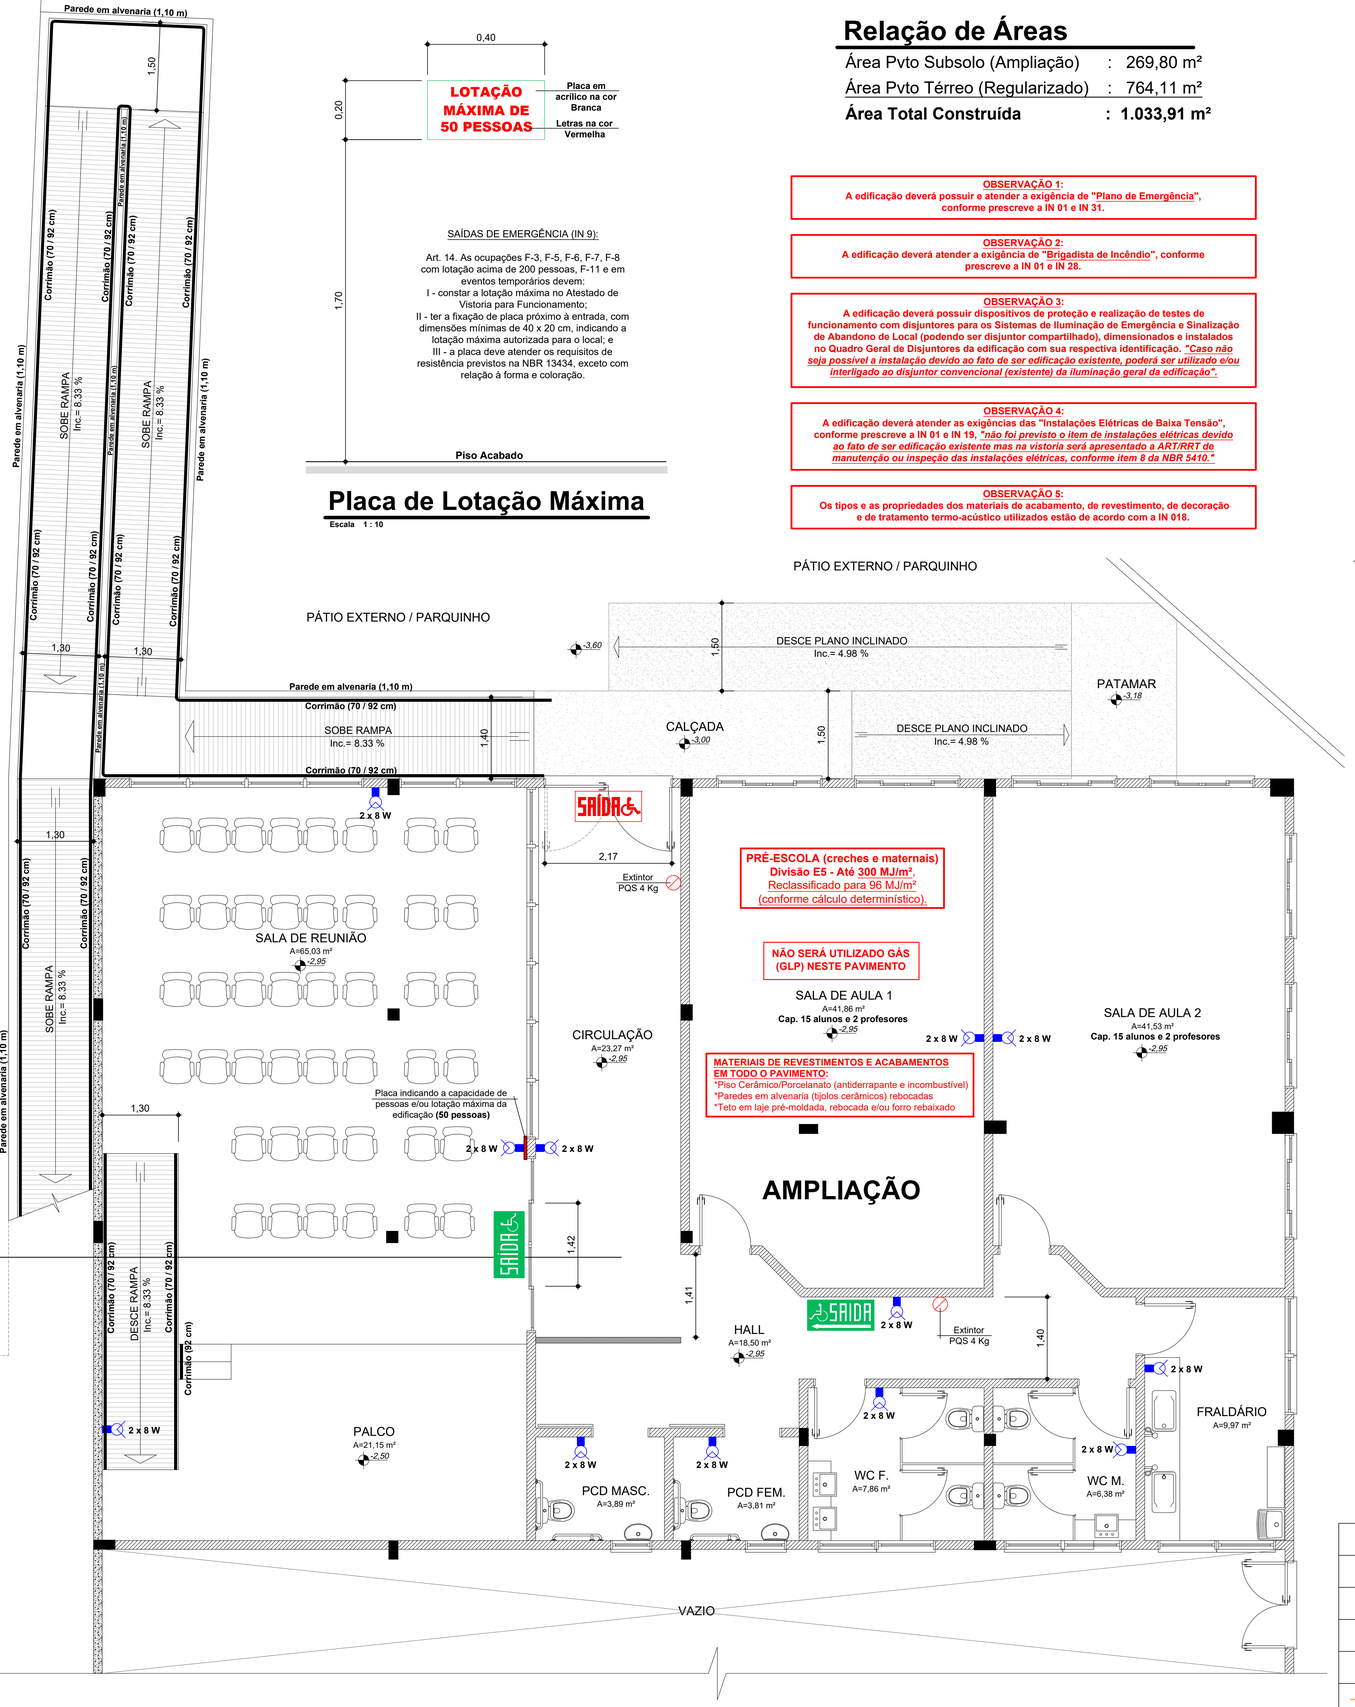

Planta Baixa Pvto Subsolo

Escala 1 : 50
Área 269,80 m²

Construção Existente Regularizada A = 764,11 m²
Construção a Ampliar A = 269,80 m²

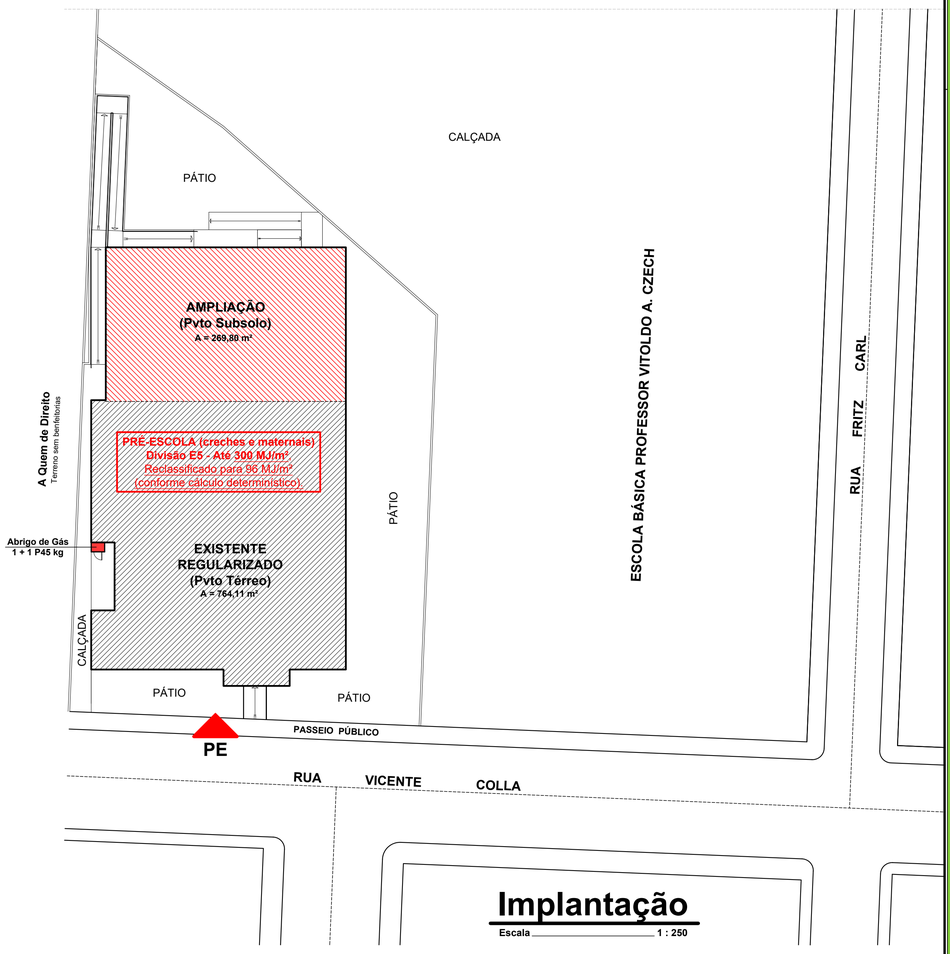

Implantação

Escala 1 : 250

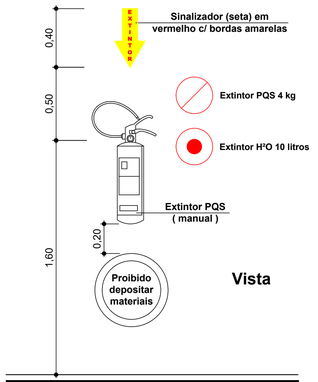

Vista

Detalhe do Extintor

Escala 1 : 20

	Extintor de pó químico (PQS)
	Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H=2,00 m)
SAÍDA	Placa de saída - Tipo 1 (bloco autônomo, 16x25/35 cm)
SAÍDA	Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm)
	Registro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumo
	Tubulação de gás GLP pelo piso / parede

Legenda Preventivo de Incêndio

Aprovações:

AMMOC
Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra:
AMPLIAÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBALDO KUNZ

Local da Obra:
RUA VICENTE COLLA, 271
BAIRRO SEBALDO KUNZ - CATANDUVAS / SC

Conteúdo:
PLANTA BAIXA PVTO SUBSOLO
DETALHE EXTINTOR, PLACA LOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO, LEGENDA

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0

PPCI 01/04

Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06895074976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria Federal da Rfb - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=SSH BRANCO, OU=65377013150000949, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06895074976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: AMMOC
Data: 2021.11.17 17:45:44

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
Evandro Chiamulera	Setembro/2021	Indicada (s)	1.033,91 m²

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - CATANDUVAS-SC
PROTOCOLO **A0077000868A** APROVADO EM **03/12/2021** - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.