DEFINIÇOES:

Ⓐ PONTO DE ENTREGA.

Ⓐ Ⓑ RAMAL DE ENTRADA.

Ⓑ Ⓒ RAMAL DE CARGA.

CORES DOS CONDUTORES:
N: AZUL CLARO
F1: PRETO
F2: BRANCA OU CINZA
F3: VERMELHO
T: VERDE

(EXISTENTE) CD-02A 63A RST

CD-02A EXISTENTE PERMANECE COM A MESMA ALIMENTAÇÃO
DEVERÁ SER INSTALADO UM CONDUTOR DE ATERRAMENTO

Ⓒ

VEM DO SUBSOLO
NOVO CD - 02

EXISTENTE Cu 4#16,0mm² — HEPR-90°- 1,0 KV CLASSE 4

A INSTALAR (1#16,0mm²) (VERDE)

ELETRODUTO CORRUGADO EXISTENTE ø 1"½

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE COM TAMPA

EXISTENTE Cu 4#25,0mm² — HEPR-90°- 1,0 KV CLASSE 4

A INSTALAR (1#16,0mm²) (VERDE)

(EXISTENTE) CD-01 63A RST

CD-01 EXISTENTE PERMANECE COM A MESMA ALIMENTAÇÃO
DEVERÁ SER INSTALADO UM CONDUTOR DE ATERRAMENTO

ELETRODUTO CORRUGADO EXISTENTE 4 ø 1"

EXISTENTE Cu 4#16,0mm² — HEPR-90°- 1,0 KV CLASSE 4

A INSTALAR (1#16,0mm²) (VERDE)

COBRE NÚ #35,0 — 3.00 — COBRE NÚ #35,0 — 3.00

HASTES TERRA
2400mm x 5/8"

ATERRAMENTO CONDUTOR TERRA
CABO DE CU #35,0mm² NU 3 HASTES

CAIXA DE PASSAGEM
EXISTENTE COM TAMPA

A INSTALAR Cu 4#35,0mm² — HEPR-90°- 1,0 KV CLASSE 4

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ø 2"
RAMAL DE CARGA

**MEDIDOR - LOCALIZADO EM ÁREA DE LIVRE ACESSO E O MAIS PRÓXIMO DA VIA PÚBLICA SUGESTÃO DE PONTO DE ENTREGA.**

ELETRODUTO PVC ø2" DO RAMAL DE ENTRADA
FICAR APARENTE ATÉ A ENTRADA MEDIDOR

POSTE E CAIXA DE MEDIÇÃO EXISTENTE
A SER DESLIGADO (med. Nº C3359720)

Ⓑ

3.00 — 3.00

COBRE NÚ #35,0 — COBRE NÚ #35,0

CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRAMENTO ø 300mm x 400mm COM TAMPA
ATERRAMENTO NEUTRO. CU #35,0mm² NU 3 HASTES - 2400mm x 5/8"

POSTE PARTICULAR DT 8/300 Dan
A SER INSTALADO PARA A NOVA MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DE MURETA COM ACABAMENTO DE
REBOCO EM TODOS OS LADOS E PINGADEIRA.

CAIXA PARA MEDIDOR ELETRONICO EMBUTIR
550x680x250mm NOVA MEDIÇÃO.

RAMAL DE LIGAÇÃO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO
3#50,0mm²+50,0mm² (+ - 3 METROS)
PONTO DE ENRTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ⓐ

+ - 3,0m

POSTE EXISTENTE DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DA CELESC

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
MEDIA TENSÃO 23100V EXISTENTE

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
BT 380/220V EXISTENTE - TRAFO Nº 6473

PÁTIO

MURO DE DIVISA

ACESSO DE PESSOAS

PASSEIO PÚBLICO

RUA VICENTE COLA

PASSEIO PÚBLICO

RUA VICENTE COLA

# IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/150

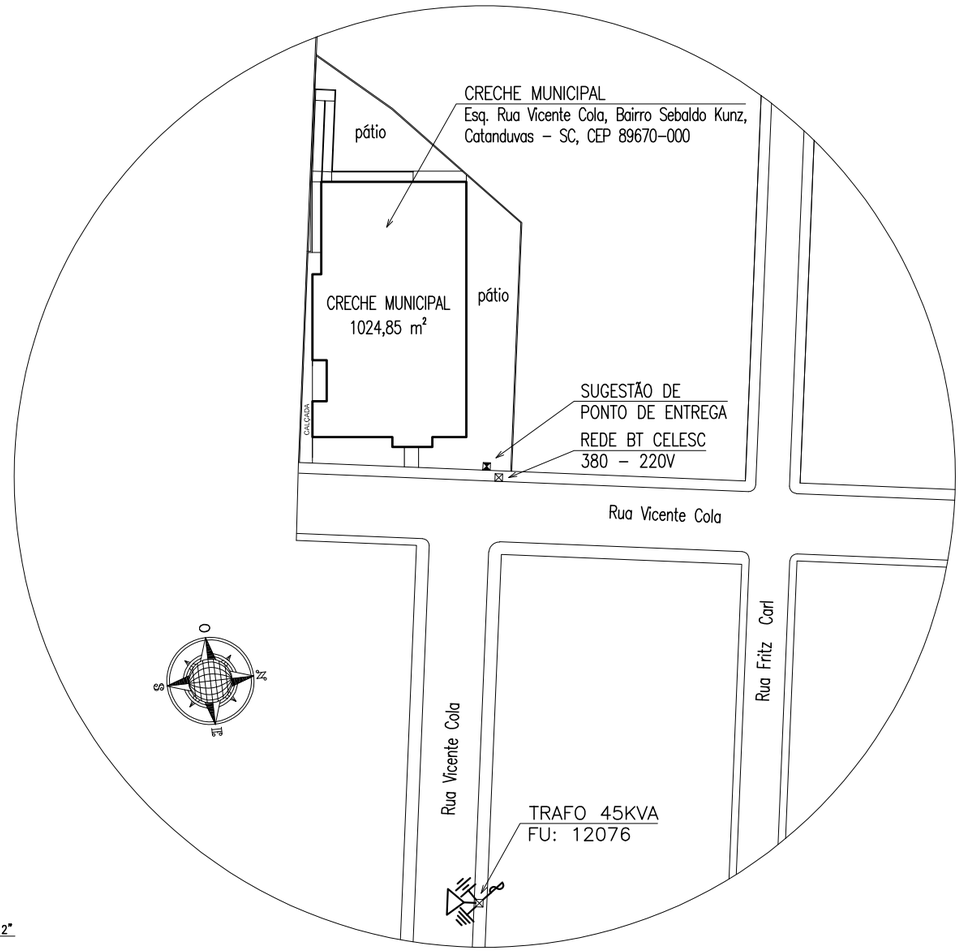


# SITUAÇÃO
SEM ESCALA

PERFIL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CNPJ: 10.864.206/0001-13

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
CNPJ: 82.939.414/0001-45

LOCAL: CRECHE MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA
Esq. Rua Vicente Cola, Bairro Sebaldo Kunz,
Catanduvas - SC, CEP 89670-000

OBRA:
Reforma entrada de energia elétrica

ESCALA: INDICADA

DESENHO: Eu

PRANCHA: CROQUI

DATA: 16 / 11 / 2021

ART Nº: 8054091-6

SO: xxxxxxx

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NOEMIR PERONDI
Engº. Eletricista
CREA SC 22312-4

PROJETO:
ELÉTRICO ENTRADA DE ENERGIA