
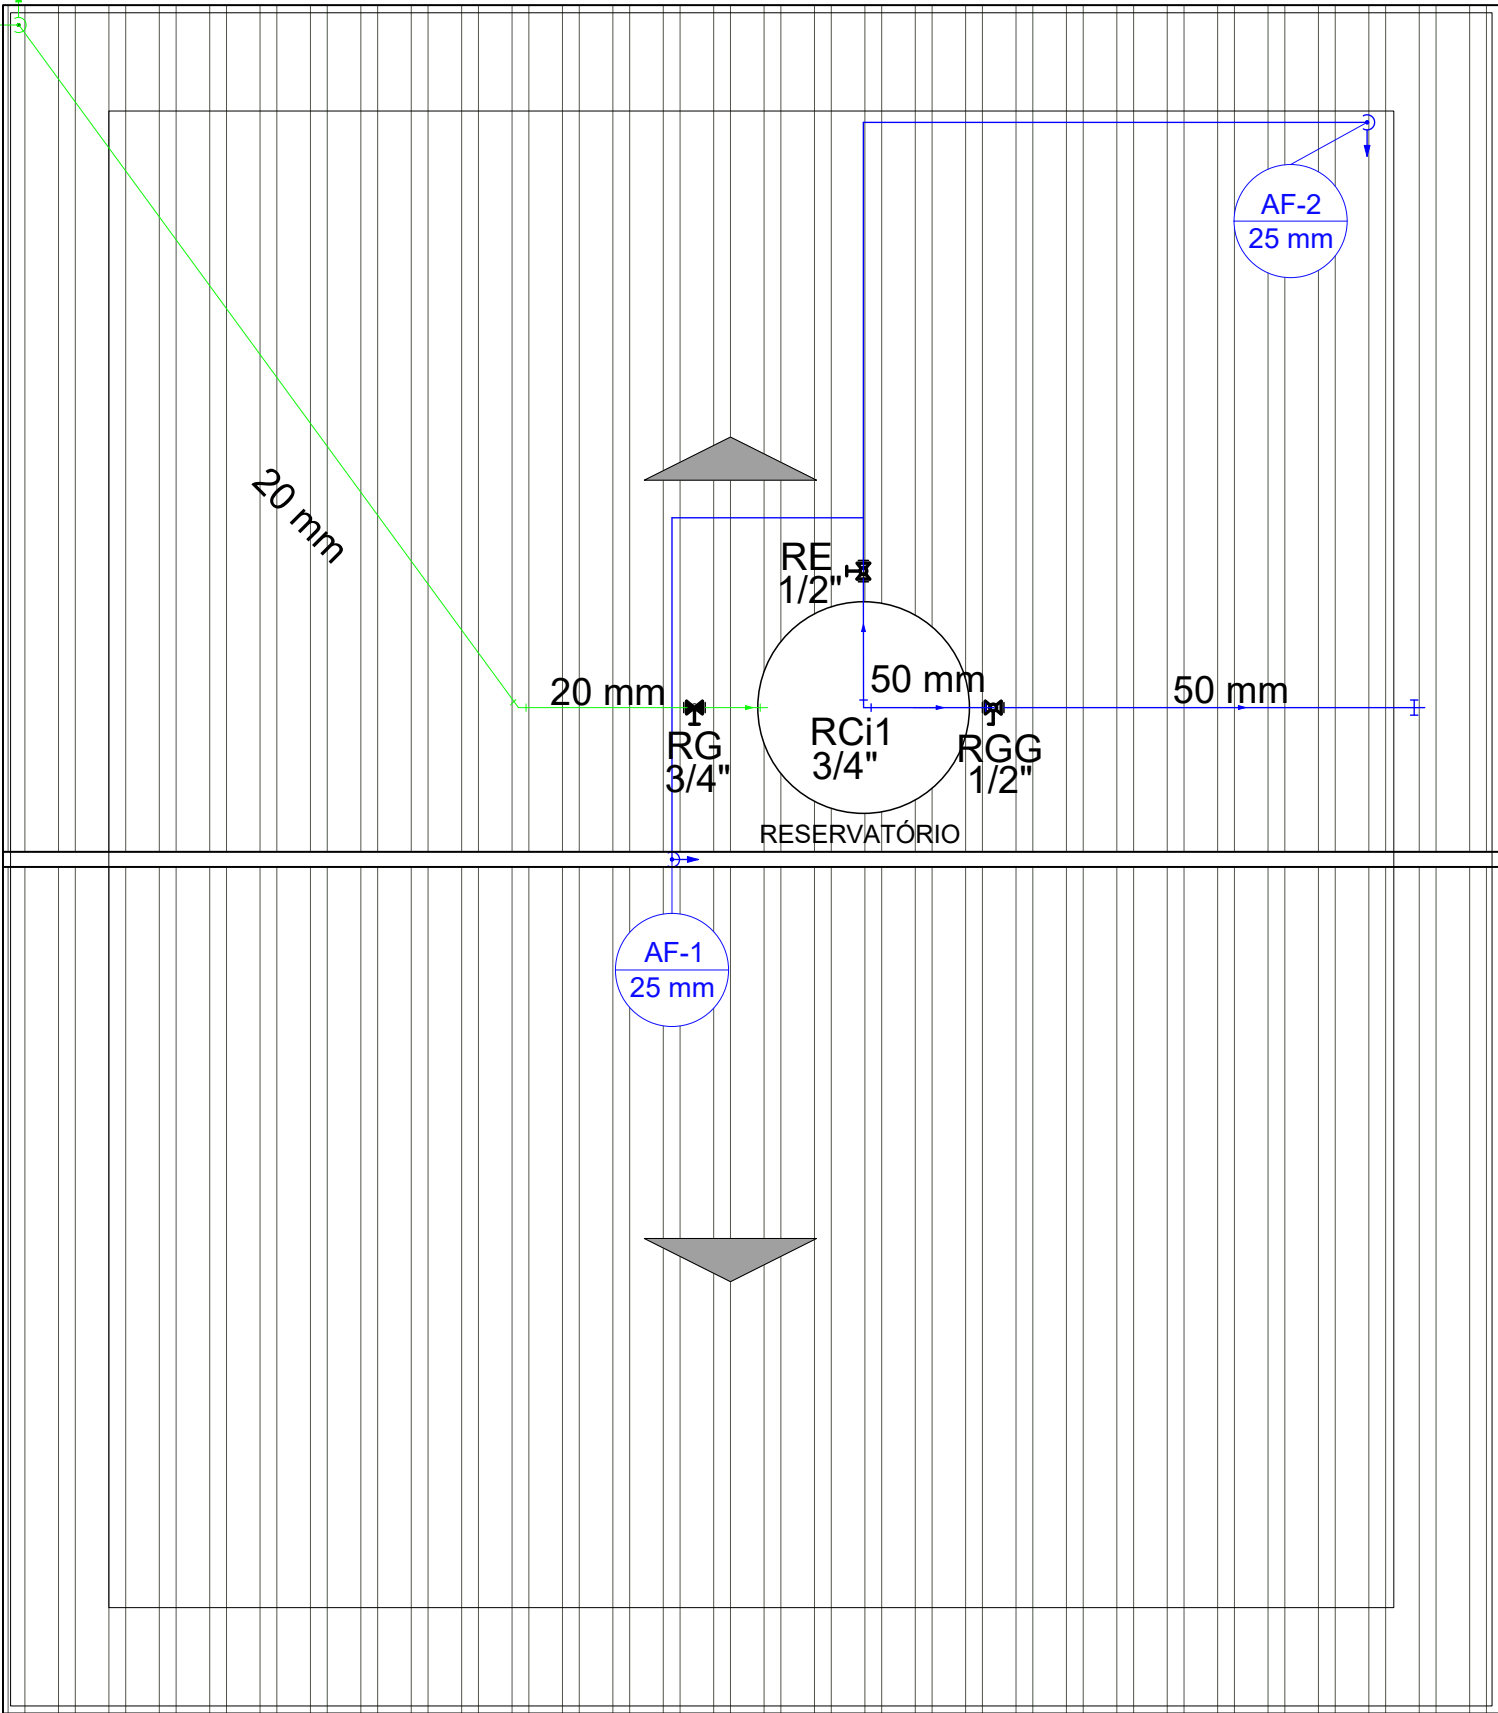


VEM DE REDE




- Tubulação Hidráulica(fria) no teto
- Tubulação Hidráulica (fria) no piso
- CP
- Caixa de Passagem
- AF
- Coluna de Água Fria
- AP
- Descida de Água Pluvial

LEGENDA

NOTA :
 Toda tubulação deverá ser embutida na parede não podendo ter saída pelo piso

OBSERVAÇÕES :
 Sifonar todas as saídas das pias , lavatórios , tanque de lavar roupas e máquinas de lavar.
 Utilizar conexões azuis com bucha latão para acoplamento com peças metálicas como: Registros, torneiras , válvulas , hastes de Chuveiro .




DETALHE DO HIDRÔMETRO


Escala 1 : 25

PLANTA DE COBERTURA

Escala 1 : 50




RESERVATÓRIO

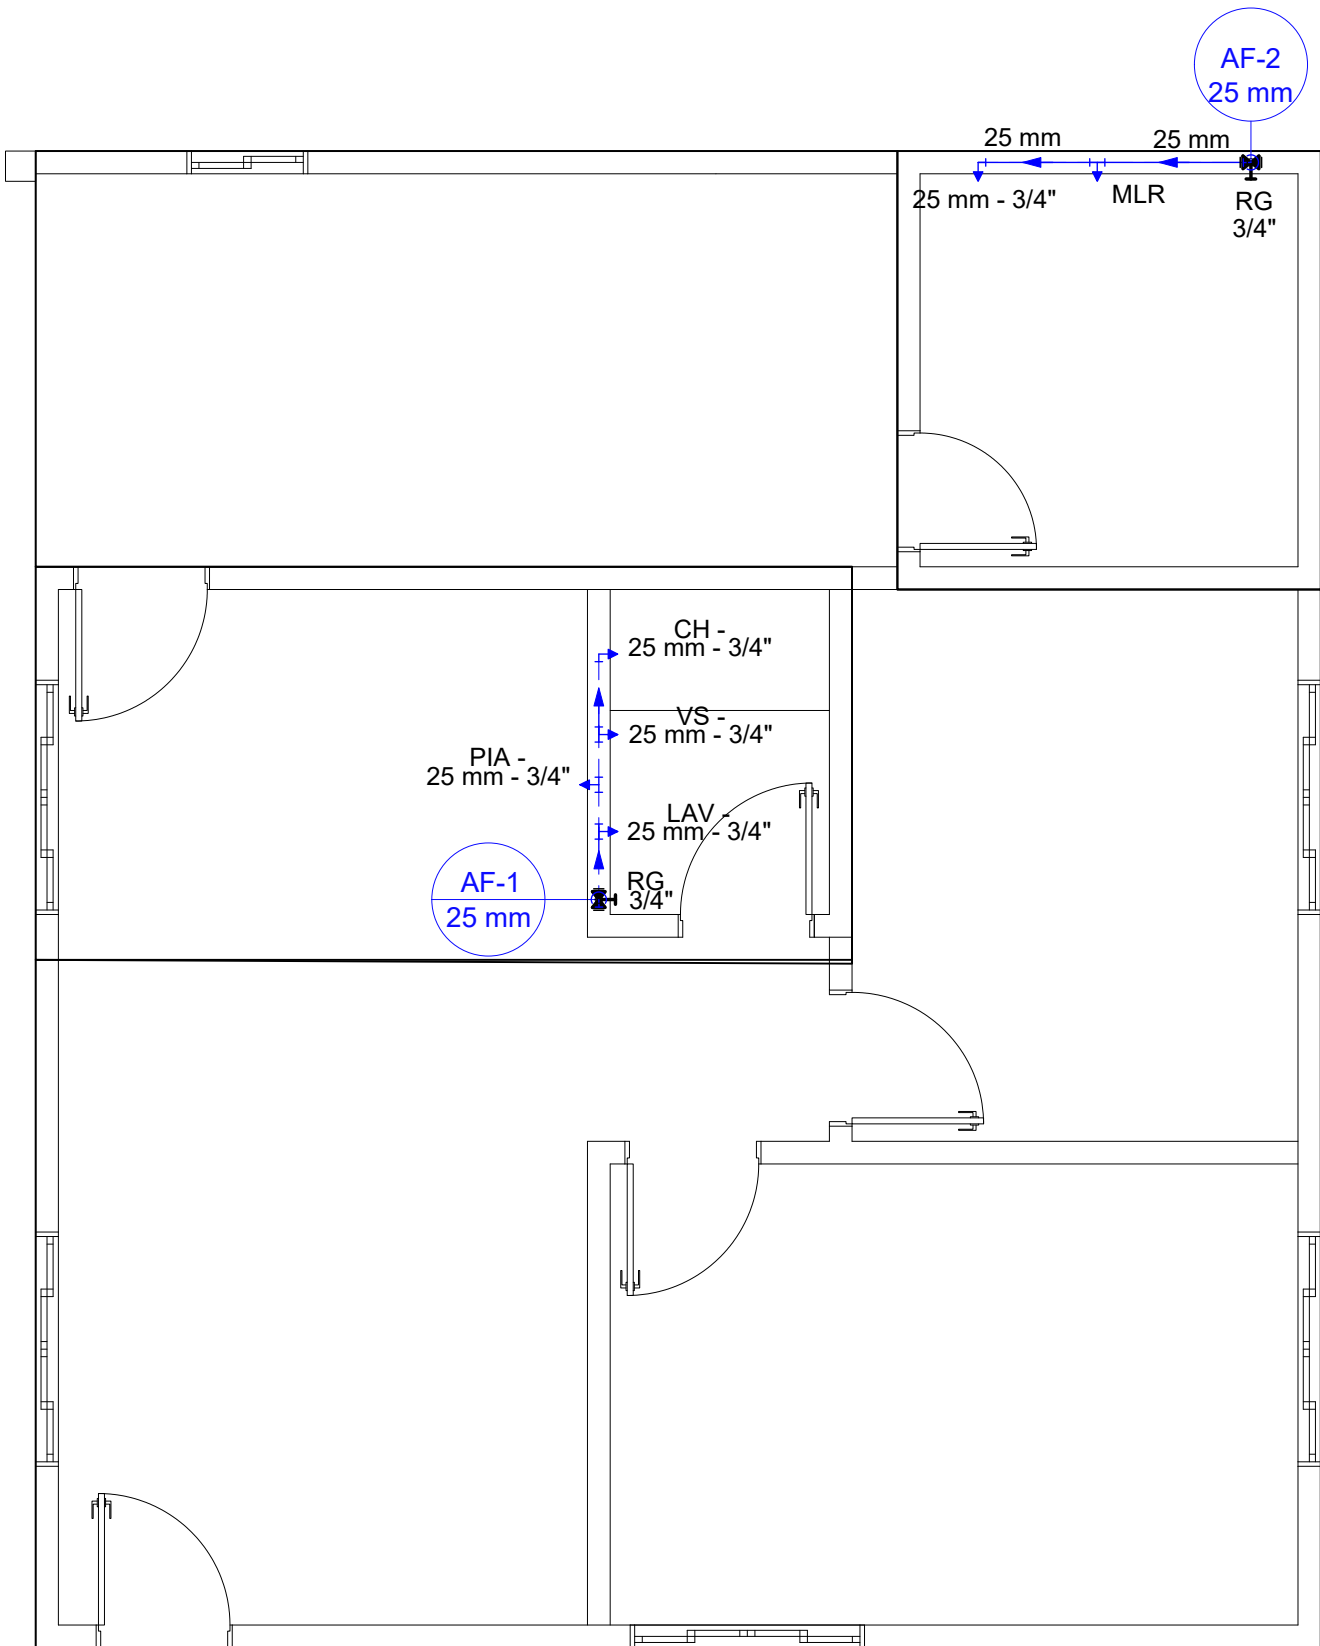

PLANTA BAIXA

Escala 1 : 50

Aprovações:



ammoc
 Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra:

REFORMA CAMPO MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Local da Obra:

2206 ESTRADA ÁGUA DOCE - CATANDUVAS, SANTA CATARINA

Conteúdo:

PLANTA BAIXA - CORTES - FACHADA FRONTAL - DETALHES CONSTRUTIVOS

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
 André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
 Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
 Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
 Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - Crea/SC 166.933-0

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:

Data:

Escala:

Área Total:

Raylanther Fav.

Agosto / 2022

Indicada (s)

82,84 m²

HIDROSSANTÁRIO

HID
 ÚNICA