
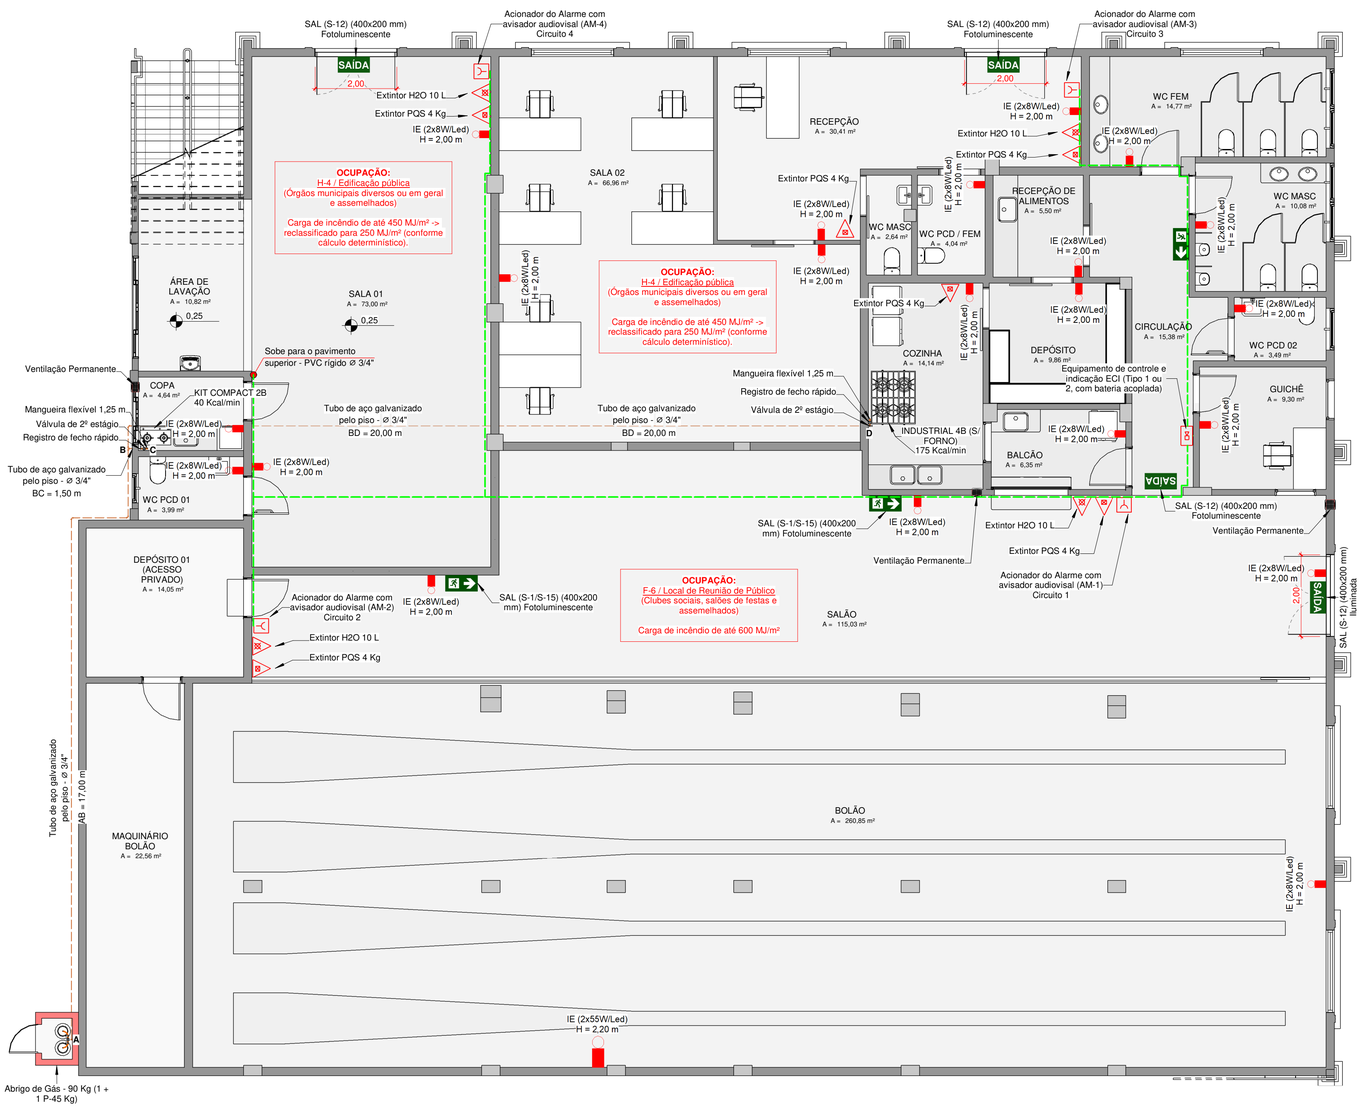



1 Planta de Baixa PPCI - Nível 0

1 : 75


ÁREA: 748,30 m²

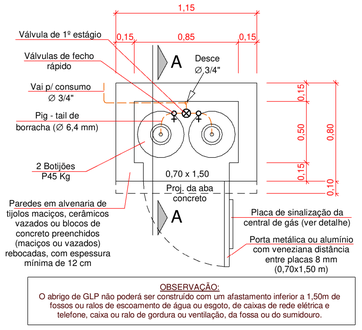

Planta Baixa

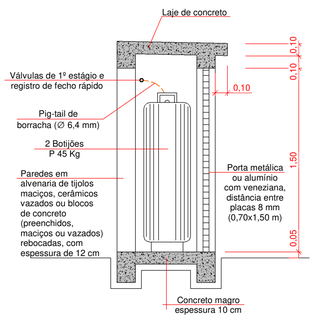


Corte AA

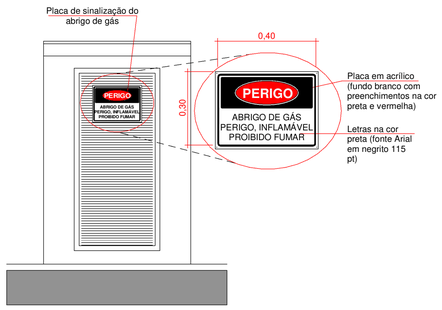

Fachada

4 Detalhe - Abrigo de Gás

1 : 25



5 Detalhe - Luminária

1 : 25


LEGENDA DE SÍMBOLOS PPCI

	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (H_2O)
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS)
SAÍDA	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ORIENTAÇÃO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
	BOTOEIRA DE ALARME
	CENTRAL DE ALARME
	VENTILAÇÃO PERMANENTE
	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO + VÁLVULA DE 2º ESTÁGIO, CONSUMO
	TUBULAÇÃO DE GÁS GLP
	TUBULAÇÃO ALARME

*** INTERLIGAÇÃO PONTO DE CONSUMO AO APARELHO DE GÁS (IGC) - IN 8:**


Art. 64. Para se efetuar a interligação entre um ponto de consumo e o aparelho a gás, são permitidos os seguintes tipos de materiais, atendidos os requisitos das NBRs específicas:
I - mangueira flexível de borracha;
II - tubo flexível metálico;
III - tubo de condução de cobre rígido ou flexível; e
IV - tubo flexível de borracha para uso em instalações de GLP/GN.
Art. 65. As mangueiras flexíveis de PVC para a ligação aos aparelhos técnicos de queima de gás devem possuir as seguintes inscrições:
I - marca ou identificação do fabricante;
II - número da NBR de fabricação;
III - aplicação da mangueira (gás GLP/GN);
IV - data de fabricação e/ou validade;
V - diâmetro nominal ou classe de aplicação;
VI - pressão máxima de trabalho; e
VII - possuir comprimento máximo de 1,25 m.
§ 1º Para aquecedores de passagem e acumulação a gás somente é permitida a instalação de mangueiras de borracha nitrílica ou metálica.

**** Alturas de instalação do aparelho:***
Aquecedor de 100 a 120 cm e demais aparelhos de 20 a 80 cm.

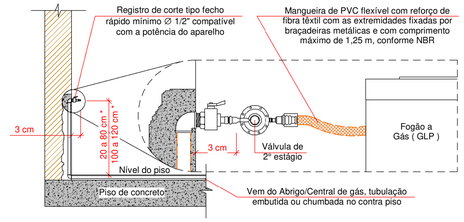

2 Detalhe - Terminal de Gás com Válvula

1 : 25



3 Detalhe - Ventilação Permanente

1 : 25

Aprovações:

AMMOC
Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra:

REFORMA CLUBE SHARUC - 2ª ETAPA

Local da Obra: RUA NEREU RAMOS, BAIRRO CENTRO - CATANDUVAS / SANTA CATARINA

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Conteúdo:
- Planta baixa PPCI: Nível 0
- Detalhe: Abrigo de gás + Luminária + Extintor + Terminal de gás + Ventilação permanente

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil- CREA/SC 162.237-5
Andre Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Camila Zagonel - Eng. Civil - CREA-SC 112.963-0
Demir Narciso Zulian - Eng. Civil - CREA/SC 50.805-8
Felipe Lorenci Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA/SC 183.059-9
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- CREA/SC 166.933-0

PPCI 01/03

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinado digitalmente por ANDRE BRITO DOTTI:09006284998
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=83729540000183, OU=certificado digital, CN=ANDRE BRITO DOTTI:09006284998
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.03.03 10:24:06-03'00'

Assinatura Responsável Técnico | Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
DOTTI/EVANDRO	AGOSTO / 2025	Indicada (s)	1.443,94 m²